

LABORATORIO ANALISI - DOTT. VINCENZO SORCE

Uffici e Laboratorio Via delle Nazioni 3/A - 93013 Mazzarino CL
Codice fiscale SRCVCN66A21F065S - Partita Iva 01488970854
Telefono e fax 0934.381650 E-mail: vincenzosorce@tiscali.it
Iscritto nell'elenco dei laboratori accreditati della Regione Sicilia al n. 2012/CL/001



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA N° 001012/LAB del 09/03/2020

Spett.le: "Eredi Moscato di Moscato Alessandra"
Via Zanardelli, 1 93012 GELA CL

Dati del campionamento:

Esecutore del campionamento: Girolamo Giarratana
Punto di prelievo: Rubinetto lavello laboratorio impianto di potabilizzazione a osmosi inversa
Modalità di prelievo: UNI EN ISO 19458:2006
Data prelievo: 06/03/2020 Temp. arrivo: 3,8 °C
Data ricevimento: 06/03/2020 Temp. conserv.: tra 1 e 5°C
Data inizio prove: 06/03/2020 Data fine prove: 09/03/2020
Richiesta: La ditta committente
Codice cliente: ////
Accettazione nr.: 115

Campione nr.: 1012 Acqua ad uso potabile

Parametri ricercati	Metodo di analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza di misura
Conta Microrganismi a 36 °C	UNI EN ISO 19458:2006 + UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0	
Conta Microrganismi a 22 °C	UNI EN ISO 19458:2006 + UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0	
Conta Coliformi	UNI EN ISO 19458:2006+ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	UFC/100ml	0	
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 19458:2006+ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	UFC/100ml	0	
Conta Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 19458:2006 +UNI EN ISO 16266:2008	UFC/250ml	0	


(*) Le prove con il metodo contrassegnate da un asterisco non sono accreditate ACCREDIA.

(**) Il campionamento non è accreditato ACCREDIA.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. I campioni analizzati se non del tutto utilizzati per l'esecuzione della prova rimangono a disposizione del cliente per 7 giorni dalla data di emissione del presente rapporto di prova. Qualora calcolata l'incertezza di misura si riferisce ad un fattore di copertura K=2 al 95% di probabilità. Il rapporto di prova non può essere riprodotto anche parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.

Il Tecnico Responsabile Area Microbiologia

Girolamo Giarratana

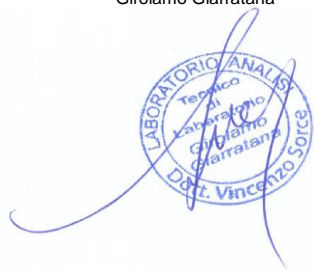

Il Direttore del Laboratorio

Dott. Vincenzo Sorce

LABORATORIO ANALISI
Dott. Vincenzo Sorce
Via delle Nazioni, 3/A - Mazzarino
P. IVA: 01488970854
vincenzosorce@tiscali.it
Tel. 0934.381650

LABORATORIO ANALISI - DOTT. VINCENZO SORCE

Uffici e Laboratorio Via delle Nazioni 3/A - 93013 Mazzarino CL
Codice fiscale SRCVCN66A21F065S - Partita Iva 01488970854
Telefono e fax 0934.381650 E-mail: vincenzosorce@tiscali.it
Iscritto nell'elenco dei laboratori accreditati della Regione Sicilia al n. 2012/CL/001



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA N° 001011/LAB del 09/03/2020

Spett.le: "Eredi Moscato di Moscato Alessandra"
Via Zanardelli, 1 93012 GELA CL

Dati del campionamento:

Esecutore del campionamento: Girolamo Giarratana
Punto di prelievo: Rubinetto uscita impianto di potabilizzazione a osmosi inversa
Modalità di prelievo: UNI EN ISO 19458:2006
Data prelievo: 06/03/2020 Temp. arrivo: 3,8 °C
Data ricevimento: 06/03/2020 Temp. conserv.: tra 1 e 5°C
Data inizio prove: 06/03/2020 Data fine prove: 09/03/2020
Richiesta: La ditta committente
Codice cliente: ////
Accettazione nr.: 115

Campione nr.: 1011 Acqua ad uso potabile

Parametri ricercati	Metodo di analisi	Unità di misura	Valore	Incertezza di misura
Conta Microrganismi a 36 °C	UNI EN ISO 19458:2006 + UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0	
Conta Microrganismi a 22 °C	UNI EN ISO 19458:2006 + UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0	
Conta Coliformi	UNI EN ISO 19458:2006+ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	UFC/100ml	0	
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 19458:2006+ISO 9308-1:2014/AMD.1:2016	UFC/100ml	0	
Conta Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 19458:2006 +UNI EN ISO 16266:2008	UFC/250ml	0	


(*) Le prove con il metodo contrassegnate da un asterisco non sono accreditate ACCREDIA.

(**) Il campionamento non è accreditato ACCREDIA.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. I campioni analizzati se non del tutto utilizzati per l'esecuzione della prova rimangono a disposizione del cliente per 7 giorni dalla data di emissione del presente rapporto di prova. Qualora calcolata l'incertezza di misura si riferisce ad un fattore di copertura K=2 al 95% di probabilità. Il rapporto di prova non può essere riprodotto anche parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.

Il Tecnico Responsabile Area Microbiologia

Girolamo Giarratana

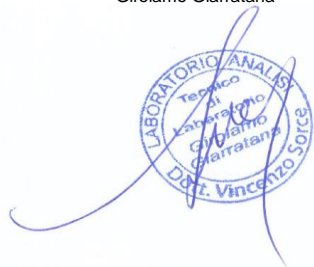

Il Direttore del Laboratorio

Dott. Vincenzo Sorce

LABORATORIO ANALISI
Dott. Vincenzo Sorce
Via delle Nazioni, 3/A - Mazzarino
P. IVA: 01488970854
vincenzosorce@tiscali.it
Tel. 0934.381650